



Istniejąca tablica piętrowa.  
Dobudować odpływy.

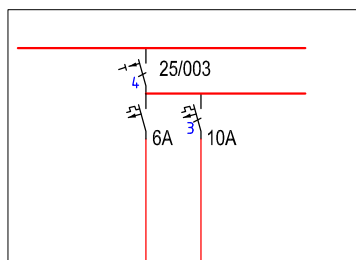

YKY 3 x 2,5 mm2

YKY 5 x 2,5 mm2

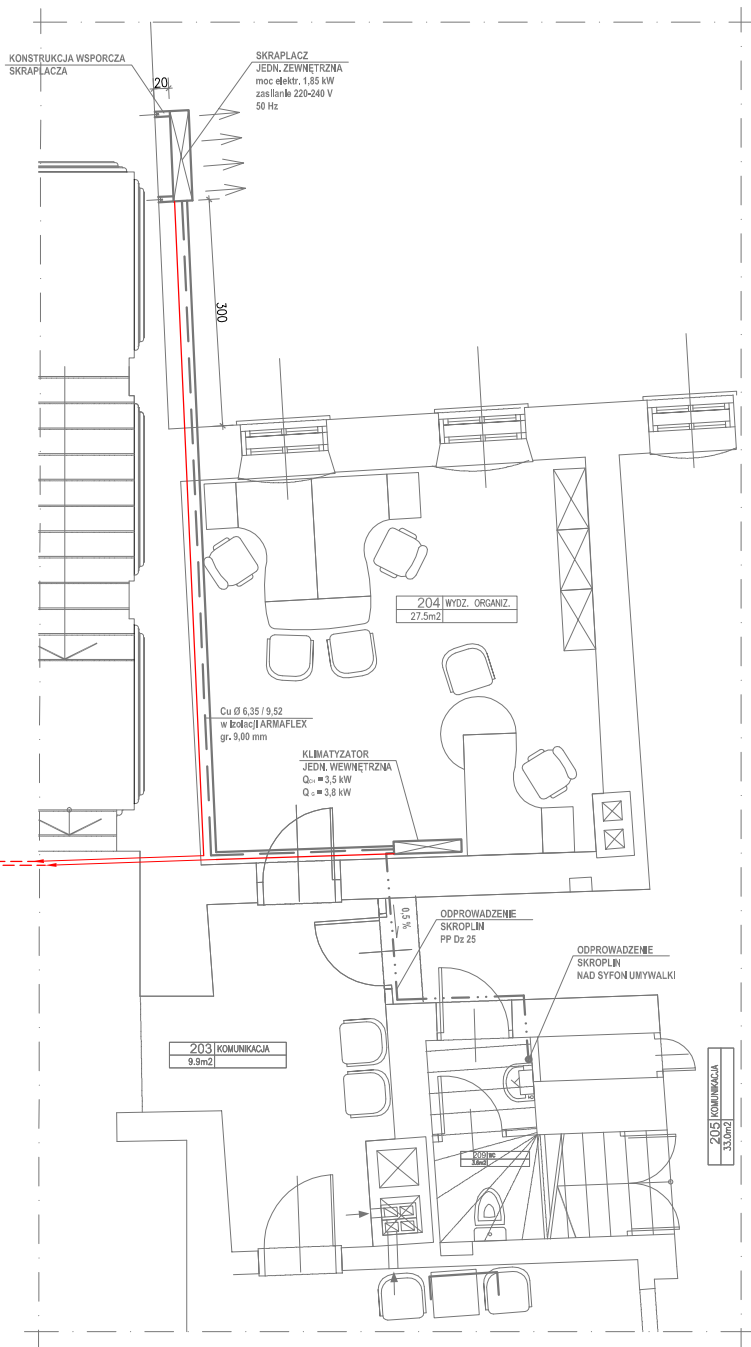

## OZNACZENIA:



Wyłącznik małogabarytowy różnicowo-prądowy 3 fazowy

Wyłącznik małogabarytowy nadprądowy 1 fazowy

Wyłącznik małogabarytowy nadprądowy 3 fazowy

Ciągi przewodów w rurkach RL nad stropem podwieszonym w korytarzach oraz wzdłuż rurek chłodniczych

Inwestor:	URZĄD MIEJSKI W ŻYWCU Rynek 2 34-300 Żywiec		
Obiekt :	RATUSZ Rynek 2, Żywiec		
Temat:	PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI KLIMATYZACJI - ANEKS cz. Elektryczna		
Treść rysunku:	KLIMATYZACJA POM. NR 204 - RZUT INST. EL.		
Autor projektu:	mgr inż. Czesław Podstawny Upr. bud 237/94 B-B	Data:	grudzień 2007
Współpraca:	RENATA KLÓSKO-WAWOK	Skala:	1 : 100
Sprawdził:	mgr inż. PAWEŁ ZAWALSKI Upr. bud 529/74/Kt	Nr rys.:	1