

2. A/a





MIEJSKI ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ

**„EKOTERM”**

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

34-300 Żywiec ul. Folwark 14 www.ekoterm.ig.pl e-mail: ekoterm@ekoterm.ig.pl

Urząd Miejski  
34-300 Żywiec  
Rynek 2



MZEC/364/EI-D/10

19.08.2010.

Dotyczy: Uzgodnienia projektu zagospodarowania pn.: „Modernizacja ul. Mickiewicza i ul. Komonieckiego od Rynku do ul. Pod Górą”.

W odpowiedzi na pismo znak IOŚ.5541-1-44/10/IM z dnia 16-08-2010 MZEC „EKOTERM” Spółka z o.o. informuje, że projekt zagospodarowania pn.: „Modernizacja ul. Mickiewicza i ul. Komonieckiego od Rynku do ul. Pod Górą” uzgadnia pozytywnie pod następującymi warunkami:

1. Na przedstawionych mapach wrysowano kolorem fioletowym trasę istniejących sieci ciepłych w systemie kanałowym i bezkanałowym w preizolacji typu TWINN PIPE. Kolorem pomarańczowym zaznaczono istniejący kabel do monitoringu parametrów wody sieciowej CO.
2. Projektowaną infrastrukturę prowadzić na odcinkach równoległych w odległości min 0,5 mb od istniejącej sieci ciepłych. W przypadku nie zachowania wymaganej odległości trasę przyłączy na tych odcinkach należy przeprojektować.
3. Skrzyżowania i zbliżenia projektowanych podziemnych urządzeń z sieciami ciepłymi winny być wykonane z normą N SEP-E-004 dla linii kablowych (monitoringu CO).
4. W fazie wykonywania punktowych wykopów oraz na łukach należy zlokalizować istniejące sieci ciepłe, celem zachowania wymaganych odległości oraz uniknięcia ewentualnego ich uszkodzenia podczas wykonawstwa.
5. Przed przystąpieniem do wykonawstwa należy uzyskać w MZEC „EKOTERM” Sp. z o.o. w Żywcu informację, czy nie nastąpiły zmiany w uzbrojeniu terenu.
6. Roboty ziemne w pobliżu sieci ciepłowniczych i kabli sterowniczych do monitoringu parametrów ciepłych należy wykonywać ręcznie pod nadzorem pracownika Spółki MZEC „EKOTERM”.
7. Przed zasypaniem odkrytych urządzeń należy uzyskać zgodę od przedstawiciela MZEC „EKOTERM” w Żywcu lub wpis do dziennika budowy o sprawdzeniu stanu wykonania prac zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
8. Uzgodnienie jest ważne 2 lata od daty znajdującej się na załączonych mapach.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU  
dyrektor Zarządu

mgr inż. Jacek Spyrka


Sąd Rejonowy w Bielsku Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000044329

Kapitał zakładowy 2 400 000 PLN;

Bank Spółdzielczy w Radziechowach-Wieprzu nr: 51 8140 0009 0002 9610 2000 0010

NIP 553-010-22-60; REGON 070051187; Tel. +48 33 860 23 55-8; fax +48 33 860 23 57

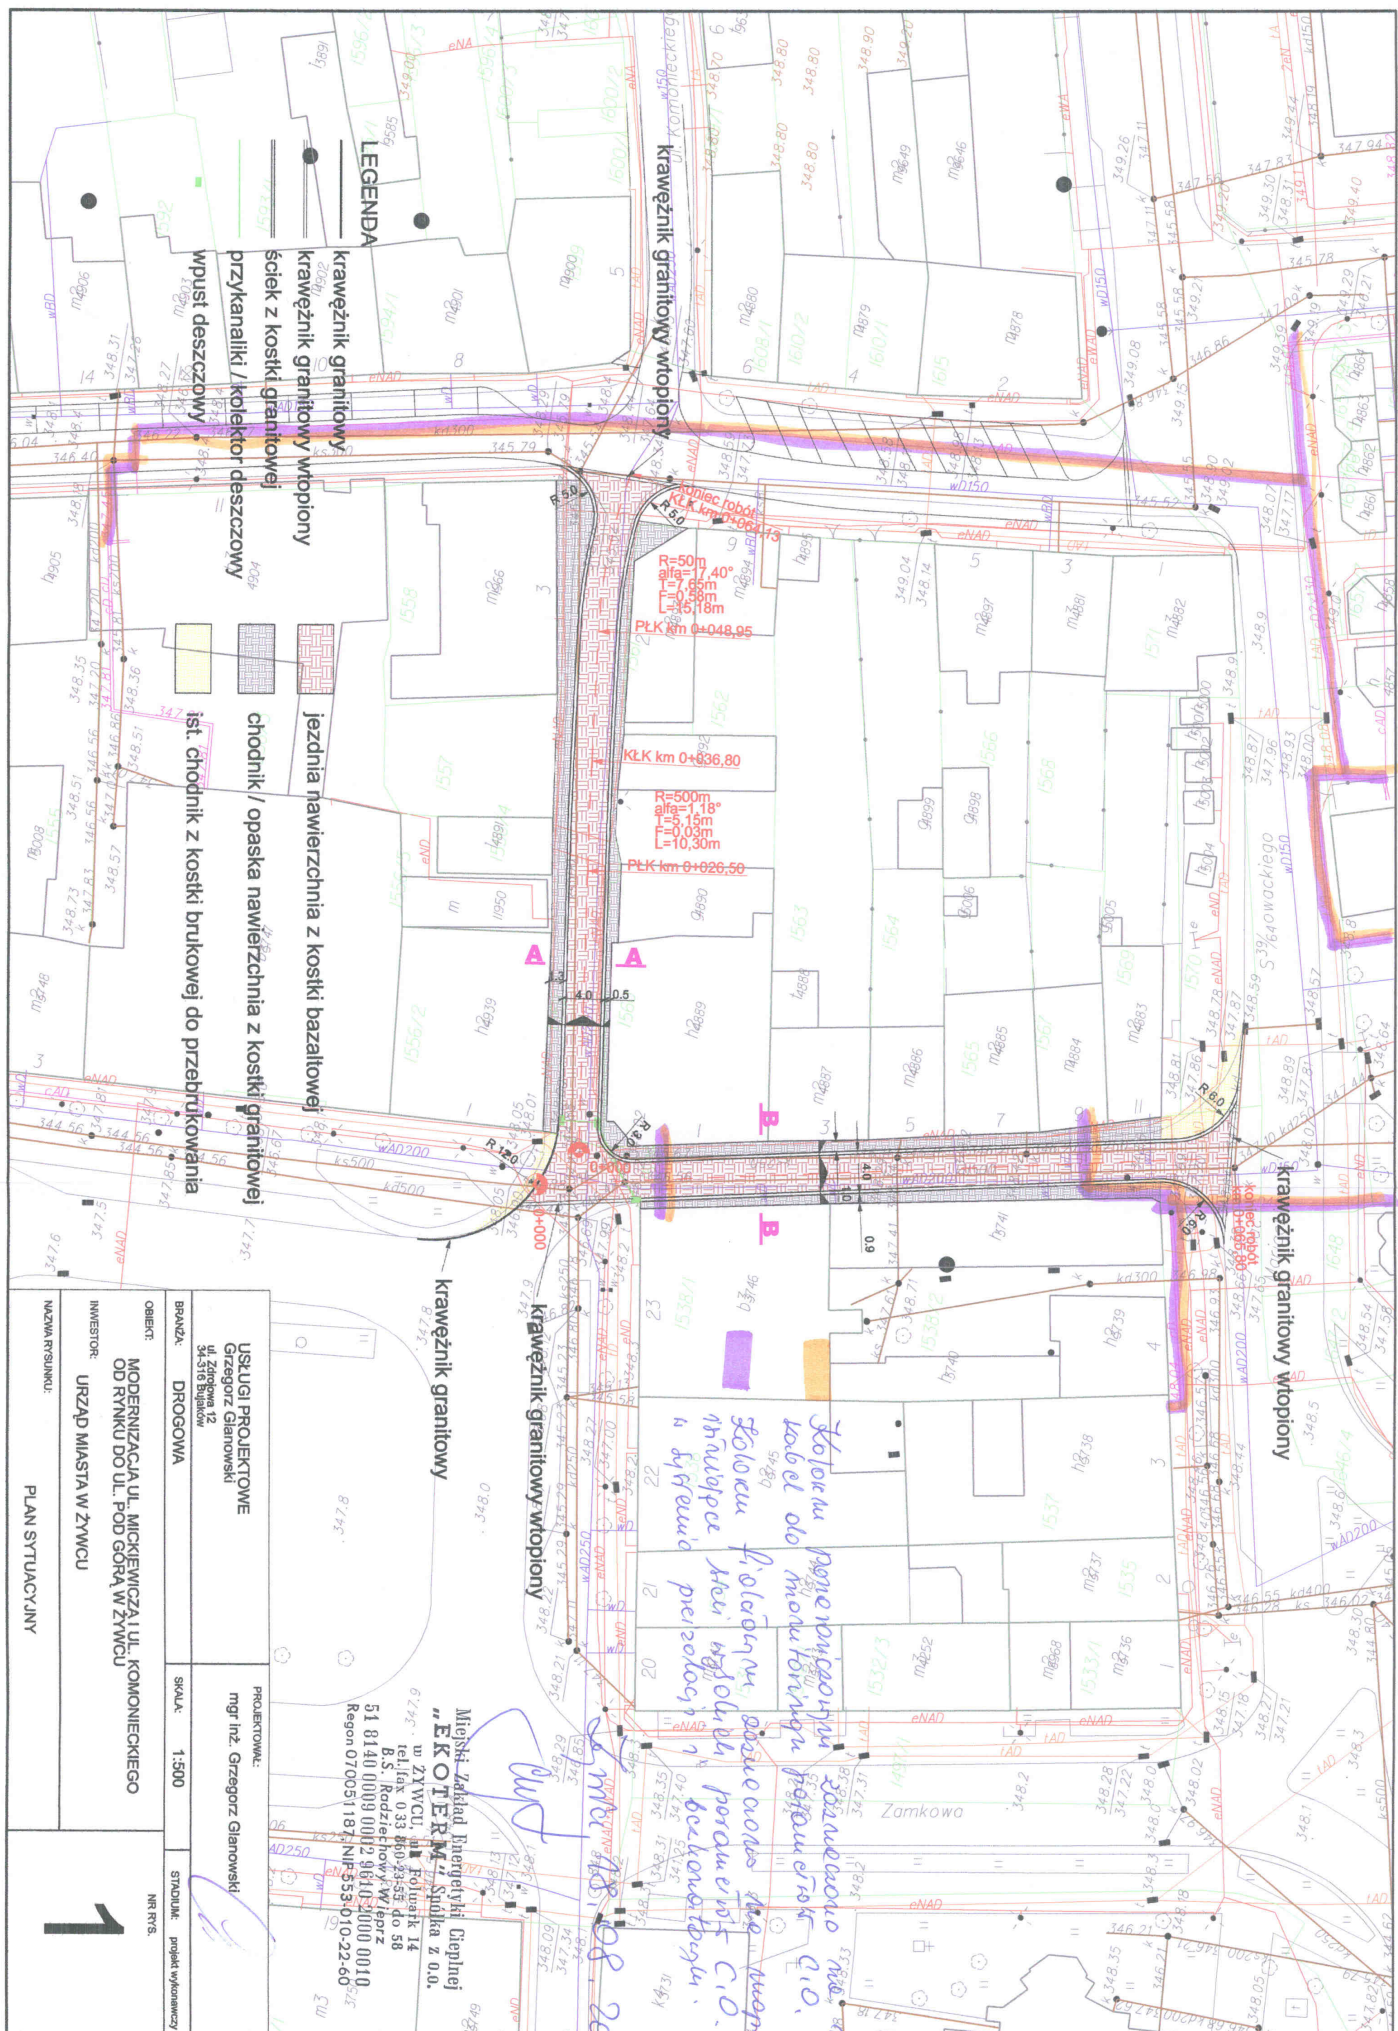

[illegible]

